



N° 234-INS.P.



# ELECTRO-TEST V.Z.W. ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

 Distributienetbeheerder : ERANDIS  
 Gestionnaire de réseau de distribution :

 Nr teller :  
 N° comp :

## Verslag van onderzoek:

## Rapport de contrôle:

N°: 33/0738

EAN code:

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorsch. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

 Plaats van het onderzoek : LATEMSTRAAT 171 9830 ST. MARTENS LATEN  
 Lieu du contrôle :

 Eigenaar : HYRONA NV Adres : WILGENLAAN 39 KORTENACK  
 Propriétaire: Adresse :

 Installateur : HAP ELEKTRO PIRA BTW / TVA : 0830.695.148

 Datum van het onderzoek : 10.10.2011 Ik. / C.I. :

 Date du contrôle : Inspecteur : VANSUYPEENE KRIST

 Onderzoek / Contrôle :  Woning / maison  Apart. 01.02 

 Spanning : 111400 Meter / bord verbinding : XFB 4x10 Max. beveiliging : 63A  
 Tension : Liaison compteur-tableau : Protection max. :

 Aardelektrode : 45 Isolatie : 32 Mohm Aantal verdeelborden : 1  
 Electrode de terre : 4 Ohm Isolement : Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux : <u>17</u>	TestΔIn		I.ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type		OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
<u>68</u>	<u>300</u>	<u>A</u>	<u>A + Q</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>63</u>	<u>30</u>	<u>A</u>	<u>K + Q</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

 Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK Indirecte aanraking : OK NOK  
 Contrôle visuel : générale :   contact direct :   Contact indirect :  

 Aansluitingen : OK  NOK  Potentiaalvereffeningen : OK  NOK   
 Raccordements : Liaisons equipotentielles :

 Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso) VISUM :  
 Opmerkingen/Remarques : Datum/date :

GEEN INBREUKEN VASTGESTELD

Besluit / Conclusion		Niet conform		Conform		N° vorig rapport	
De installatie is — niet — conform met het AREI en mag — niet — tijdelijk — in dienst gesteld worden — in dienst blijven.		276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK		
L'installation est — n'est pas — conforme au RGIE et peut — ne peut pas — temporairement — être mise en service — rester en service.		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.		271 AK		271 HK			
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			
Het ééndraadschema en opstellingschema's werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.		276 AK		276 HK			
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.

- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an après date de contrôle.

o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op: 10.10.2011 / 3036

o La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.


o La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur:


**ET ELECTRO-TEST V.Z.W. ASBL**  
**KRAIST VANSUYPEENE**  
 Inspecteur  
 G.s.m.: 0475/271.267

NOTE: a) obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Enregistrement dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, dommages ou incendie, à la présence d'électricité; d) l'obligation de respecter les prescriptions de sécurité relatives à la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme ou d'au moins un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie, procédant à la haute surveillance des installations électriques domiciliées.



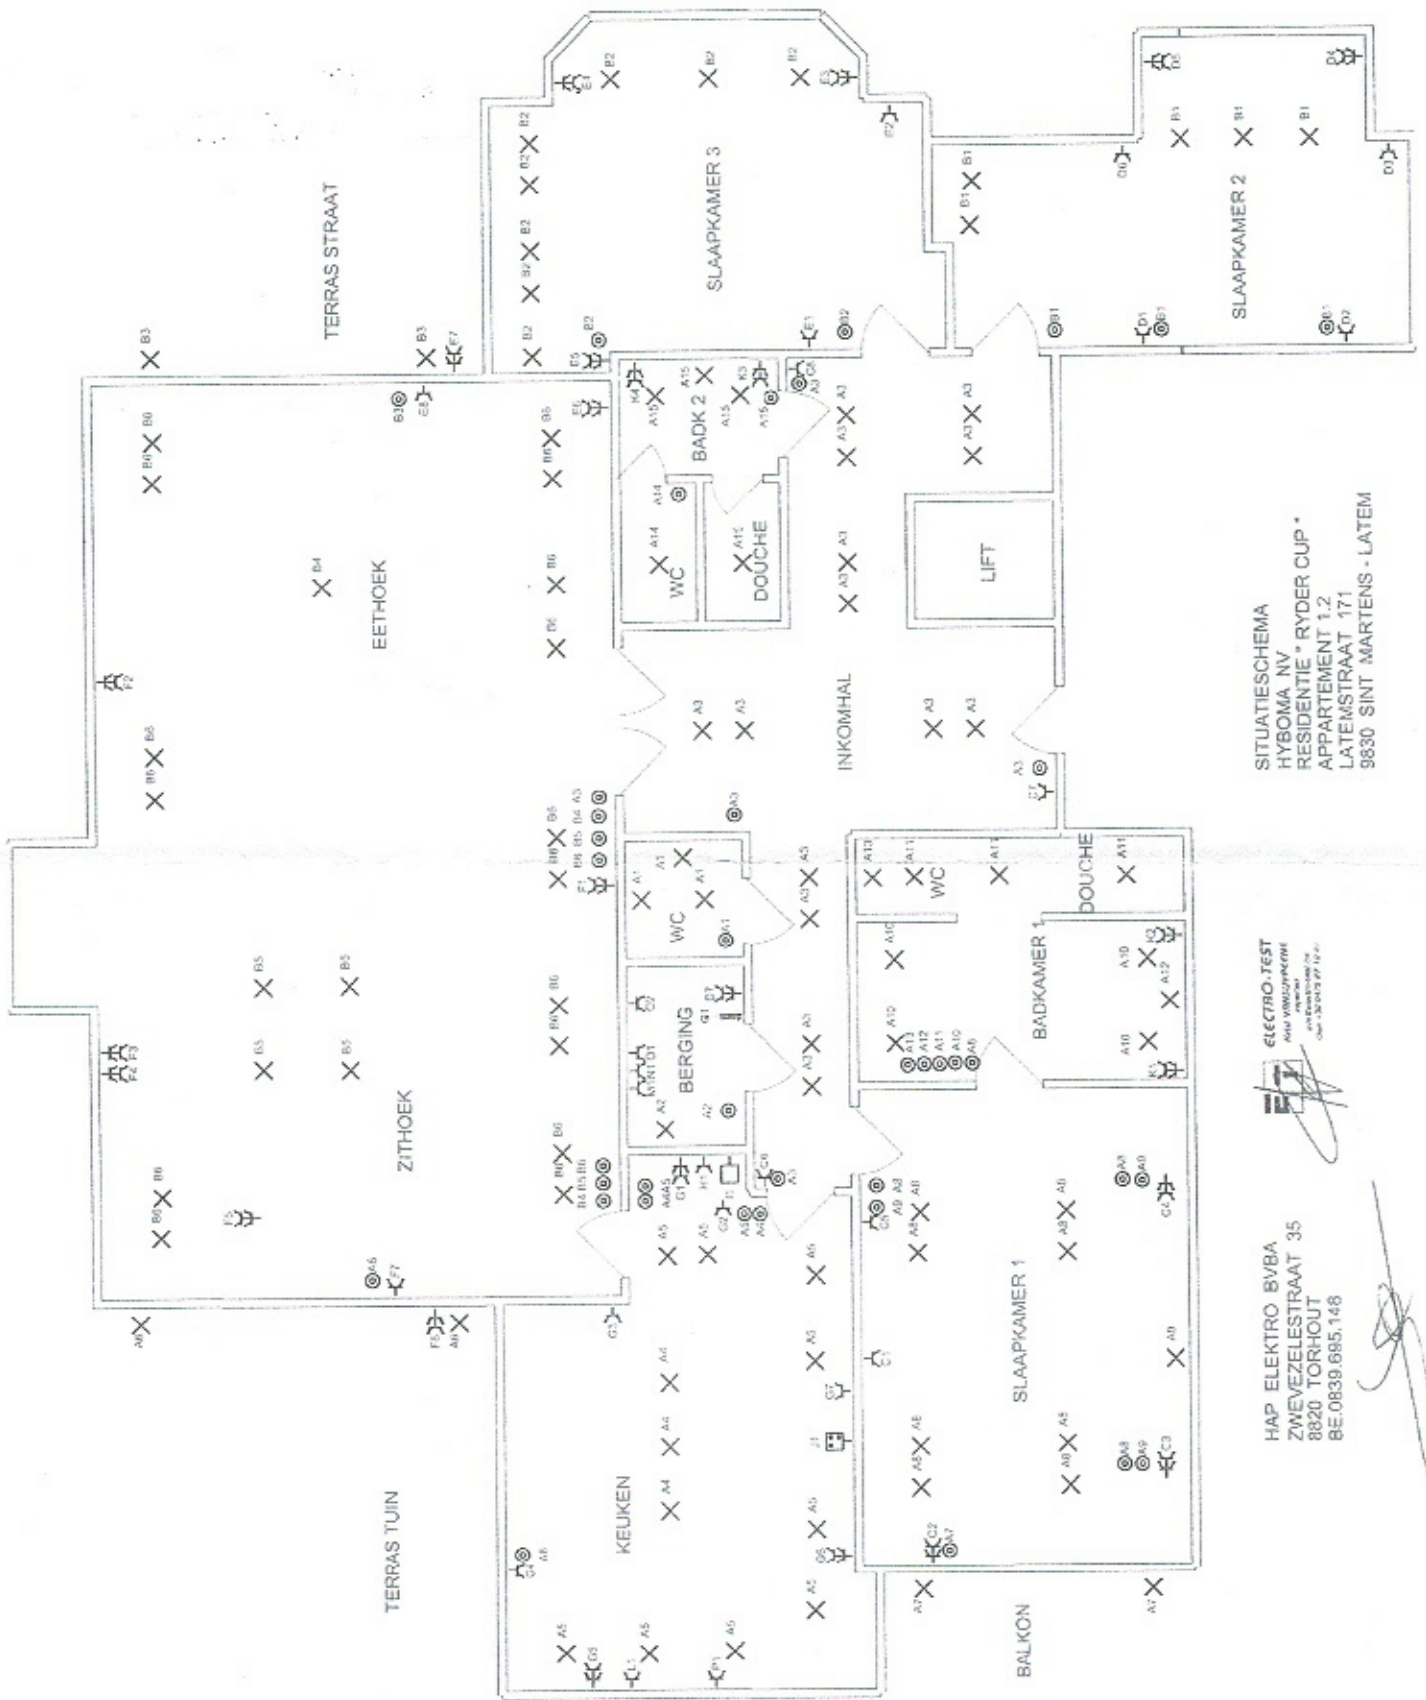

SITUATIESHEMA  
 HYBOMA NV  
 RESIDENTIE "RYDER CUP"  
 APPARTEMENT 1.2  
 LATEMSTRAAT 171  
 9830 SINT MARTENS - LATEM



HAP ELEKTRO BVBA  
 ZWEVEZELESTRAAT 35  
 8820 TORHOUT  
 BE.0839.695.146

*[Handwritten signature]*



